


NCSG-B
NCSG-BDSP

NCSW-B10M
NCSW-B10MDSP

自社音響施設にて測定

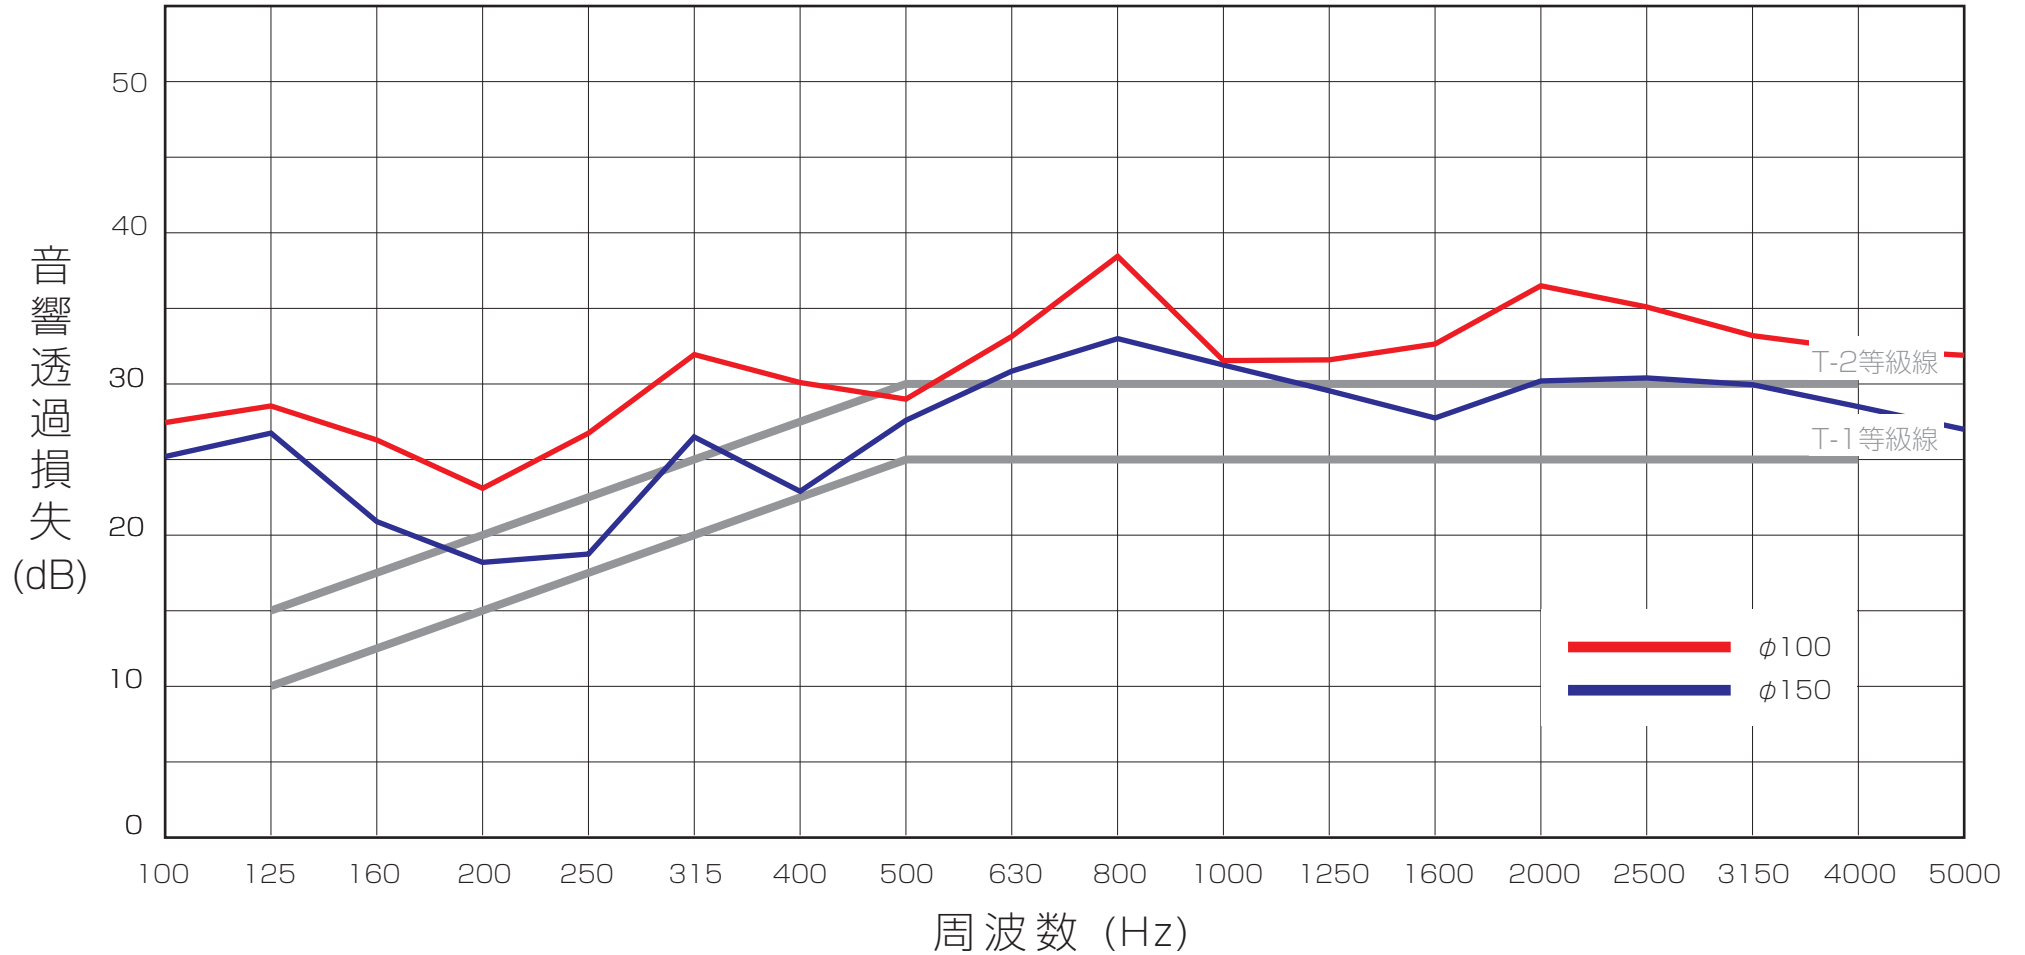

$\phi 100 = T-2$ 等級相当 · $\phi 150 = T-1$ 等級相当

※サッシ遮音性能基準:各周波数帯域で該当する遮音等級線を下回る値の合計が3dB以下の場合はその遮音等級になります。